






DERIVACIÓ SIMPLE 45º
MASCLE / FEMELLA

| DN | DN1 | S | S1 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160** | **110** | 3.6 | 3.0 | 2 | 168 | 176 | 82 | 74 | 56 |
| **160** | **125** | 3.6 | 3.0 | 12 | 180 | 185 | 83 | 74 | 62 |
| **160** | **160** | 3.6 | --- | 38 | 205 | 205 | 83 | 71 | 71 |
| **200** | **110** | 4.9 | 3.0 | 17 | 191 | 200 | 100 | 86 | 56 |
| **200** | **125** | 4.5 | 3.0 | 7 | 201 | 212 | 100 | 86 | 62 |
| **200** | **160** | 4.5 | 3.6 | 18 | 228 | 232 | 100 | 86 | 74 |
| **200** | **200** | 4.9 | 4.5 | 45 | 251 | 251 | 100 | 85 | 85 |
| **250** | **160** | 6.1 | 3.6 | 3 | 250 | 261 | 131 | 103 | 74 |
| **250** | **200** | 6.1 | 4.5 | 24 | 275 | 280 | 134 | 103 | 86 |
| **250** | **250** | 6.1 | --- | 57 | 311 | 311 | 134 | 101 | 101 |
| **315** | **160** | 7.7 | 3.6 | 33 | 289 | 306 | 144 | 114 | 75 |
| **315** | **200** | 7.7 | 4.5 | 5 | 317 | 337 | 144 | 114 | 85 |
| **315** | **250** | 7.7 | 6.1 | 28 | 335 | 344 | 156 | 114 | 99 |
| **315** | **315** | 7.7 | --- | 73 | 392 | 392 | 144 | 114 | 114 |
| **400** | **160*** | 10.2 | 3.4 | 69 | 319 | 385 | 165 | 170 | 95 |
| **400** | **200*** | 10.2 | 4.7 | 50 | 355 | 435 | 165 | 180 | 105 |
| **400** | **250*** | 10.2 | 6.6 | 35 | 440 | 445 | 165 | 180 | 130 |
| **400** | **315*** | 10.2 | 8.2 | 73 | 480 | 530 | 160 | 170 | 135 |
| **400** | **400*** | 10.2 | 10.2 | 170 | 510 | 535 | 165 | 175 | 170 |
| **500** | **160*** | 12.2 | 3.8 | -65 | 450 | 680 | 200 | 250 | 90 |
| **500** | **200*** | 12.2 | 4.7 | 87 | 400 | 575 | 200 | 250 | 110 |
| **500** | **250*** | 12.2 | 6.4 | -10 | 510 | 530 | 200 | 250 | 110 |
| **500** | **315*** | 12.2 | 8.2 | -45 | 475 | 503 | 200 | 250 | 135 |
| **500** | **400*** | 12.2 | 10.2 | 115 | 615 | 640 | 200 | 250 | 180 |
| **500** | **500*** | 12.2 | 12.2 | 240 | 665 | 675 | 200 | 250 | 255 |

NORMA UNE-EN 1401-1

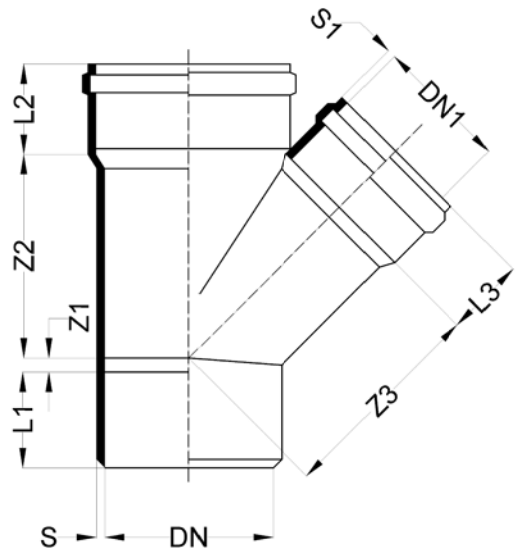

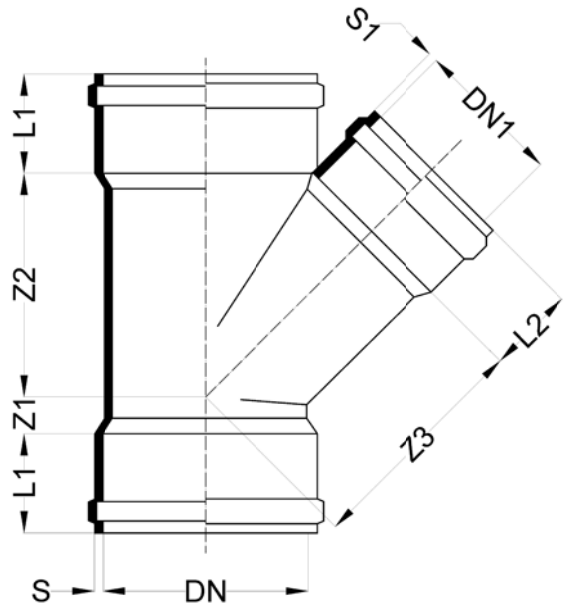


DERIVACIÓ SIMPLE 45º
FEMELLA / FEMELLA

| DN | DN1 | S | S1 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160** | 125 | 47 | 30 | 41 | 180 | 185 | 74 | 62 |
| **160** | 160 | 36 | 36 | 52 | 203 | 203 | 72 | 72 |
| **200** | 125 | 59 | 36 | 54 | 228 | 232 | 86 | 74 |
| **200** | 160 | 59 | 36 | 54 | 228 | 232 | 86 | 74 |

NORMA UNE-EN 1401-1

AJUNTAMENT DE BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

SERVEI TÈCNIC
AIGÜES DE BLANES, S.A.

FRANCESC HERAS I PERELLÓN
ENGINYER INDUSTRIAL

PROJECTE:
PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES

ESCALA:
ORIGINAL DIN A1
REDUÏDA DIN A3
ESCALA GRÀFICA

PLÀNOL:
XARXA DE CLAVEGUERAM
DETALLS
MATERIALS

DATA: MARÇ-2011

Nº PLÀNOL: 10.5.3

Nº FITXER: 1617

FULL 3 DE 5